

KÜHLUNG

Inhaltsverzeichnis


Arbeitstext	Seite
Frostschutzmittelmischungen	2
Füllmenge, Kühlsystem	2
Kühler	1
Wasserpumpe	2

Bis auf nachstehende Änderungen gelten die gleichen Anweisungen wie bei den Rekord-C-Modellen.

Kühler

Entsprechend der Kühleranordnung innerhalb der Frontpartie müssen der obere und untere Schlauchbogen am Kühler gelöst werden. Achtung, Kühlflüssigkeit auffangen.

Kühlmittelstand im kalten Zustand ca. 5 cm von Oberkante Kühlereinfüllstutzen.

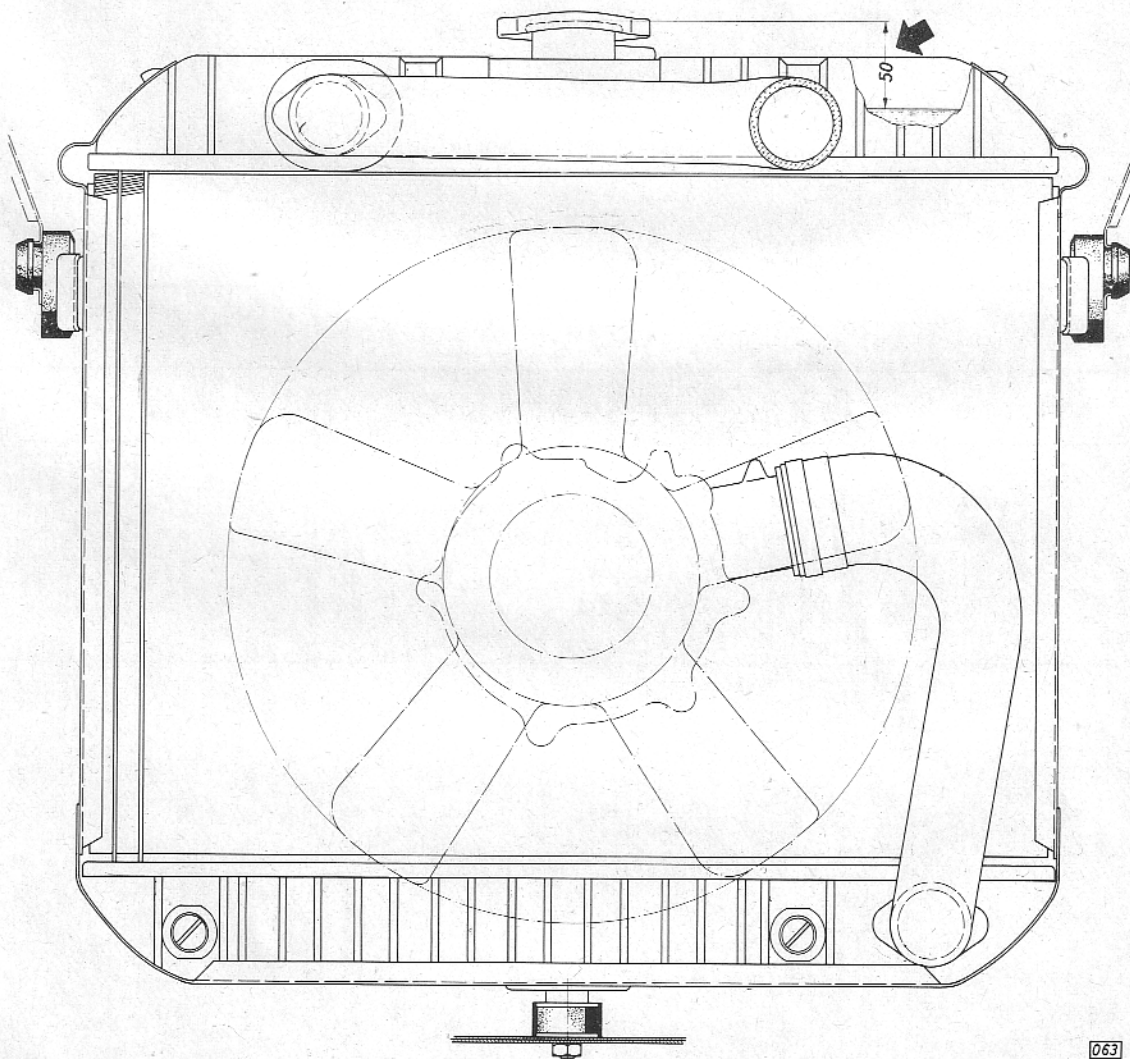

Die Dichtheitsprüfung des Kühlers erfolgt nach bekannter Anweisung. Der Höchstprüfdruck bei ausgebautem Kühler darf 1,5 atü nicht übersteigen.

Wasserpumpe

Zum Aus- und Einbau der Wasserpumpe ist der Kühler und der Ventilatorflügel (Kunststoff) zu entfernen.

Füllmenge, Kühlsystem

einschließlich Heizung

Fassungsvermögen bei 2,5 Ltr.-S-Motor = ca. 9,0 Ltr.

Frostschutzmittelmischungen

einschließlich Heizung

2,5 Ltr.-S-Motor		
Wasser in Ltr.	Frostschutzmittel in Ltr.	Gefrierpunkt
7,20	1,80	- 10° C
5,94	3,06	- 20° C
5,04	3,96	- 30° C
3,96	5,04	- 40° C